

Tilaaja
2277311-9
 Ritasjärven Vesiosuuskunta

 Ridasjärven Kylätie 215
 05950 HYVINKÄÄ


Näytetiedot	Näyte	Verkostovesi		
	Näyte otettu		Kellonaika	
	Vastaanotettu	08.11.2016	Kellonaika	15.15
	Tutkimus alkoi	08.11.2016	Näytteenotonsyy	Tilaustutkimus
	Näytteen ottaja	Tilaaajan toimesta		

Analyysi	Menetelmä	25133-1 Verkostovesi 154874425 linja 1 Toijanen	25133-2 Verkostovesi 154874443 linja 2 toimisto	Yksikkö
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	630	3 900	pmy/ml
Koliformiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	0	mpn/ 100 ml
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	0	mpn/ 100 ml
Suolistoperäiset enterokokit	* SFS-EN ISO 7899-2:2000	0	0	pmy/ 100 ml

* = Akkreditoitu menetelmä

Lausunto Näytevesi 1-2 täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -suositukset muuten, mutta heterotrofinen pesäkeluku oli epätavallisen (>100 pmy/ml) korkea. (STM 1352/2015)

Yhteyshenkilö Wikman Helena, 010 391 3599, Mikrobiologi

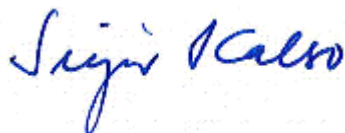

 Kalso Seija
 toimitusjohtaja

Tiedoksi hallitus@ritasjarvi.fi, hallitus@ritasjarvi.fi;
 Mikkola Mauri, maukkamikkola@gmail.com;
 pj@ritasjarvi.fi, pj@ritasjarvi.fi;
 Rinne Saara, saara.rinne@hyvinkaa.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.